



MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE
Place de la République
62750 LOOS-EN-GOHELLE

À l'attention de Madame FOSSIER Mathilde

**REPERAGE DES MATERIAUX ET
REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB
AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS
UN IMMEUBLE BATI**

**Rapport n° : 21333511_MAIRIE_LOOS-EN-
GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT**



Lieu d'intervention :

ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266
rue Jean-Baptiste Roussel
62750 LOOS-EN-GOHELLE



Numéro d'affaire : 21333511_MAIRIE_LOOS-EN-
GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT

Rapport établi le : 08/11/2021

Code prestation : CDPB0800



REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). L'évaluation de ces risques permet le choix des mesures de prévention les mieux adaptées. Elle doit prendre en compte les deux voies principales d'exposition au plomb : l'inhalation et l'ingestion, via notamment la contamination main-bouche.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266
rue Jean-Baptiste Roussel
62750 LOOS-EN-GOHELLE

C PROPRIETAIRE

MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE
Place de la République
62750 LOOS-EN-GOHELLE

DONNEUR D'ORDRE

MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE
Place de la République
62750 LOOS-EN-GOHELLE

Accompagnateur : Mme Mathilde FOSSIER - Chargée de Projet

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: 21333511_MAIRIE_LOOS-EN-
GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT Date du rapport : 08/11/2021
Date d'intervention : 30/08/2021

E NATURE DES TRAVAUX

Réhabilitation des bâtiments A, B, D1, D2, D3, D4, E, F

F CONCLUSION

Nous avons recensé des revêtements et/ou des matériaux contenant du plomb dans les composants concernés par les travaux et accessibles le jour de notre visite. Le code du travail ne fixe pas de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Toutes les mesures ou résultats d'analyse > 0 sont donc référencés dans le rapport.

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

<p>Signature</p>  A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mayeur".	<p>Nom de l'opérateur : MAYEUR Mathieu AGENCE D' ARRAS ZA du 14 juillet rue Pierre et Marie Curie CS 90075 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX</p> <p>Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX N° de police : 5271124804 Date d'expiration : 31/12/2021</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
NATURE DES TRAVAUX.....	2
CONCLUSION.....	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	5
----------------------------------------------	---

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	5
--------------------------------------------	---

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	5
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	5
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	5
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER.....	5
BIEN OBJET DE LA MISSION.....	5
PERIMETRE DE REPERAGE	5
COMMENTAIRES MISSION.....	8

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX CONTENANT DU PLOMB.....	8
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---

METHODOLOGIE EMPLOYEE	45
-----------------------------	----

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	46
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	46

CROQUIS	47
---------------	----

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).
Norme NF X46-035 juin 2021

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : Fondis
Modèle de l'appareil : **FenxX 23mCi**
N° de série : 530
Nature du radionucléide : Cd-109
Date du dernier chargement de la source : 20/10/2020
00:00:00
Activité de la source à cette date : 850 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabriquant de l'étalon : FONDIS
N° NIST de l'étalon : SRM2573
Concentration : 1,04
Incertitude : 0,1

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	30/08/2021	1,04
En fin de mission	452	30/08/2021	1,04
Si une remise sous tension a lieu	-	-	-

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord 557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT
N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
Nombre de bâtiments : 8
Usage : Industriel

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : **Bâtiment**
Nombre de Pièces : 35
Bâtiment(s) : **A, B, D1, D2, D3, D4, E, F**
Etage : **TOUS LES NIVEAUX**
N° Lot : **Non communiqué**

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local	Visite	Justification
Extérieur	Bâtiment A / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment A / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment B / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment B / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D1 / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D1 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D2 / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D2 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D3 / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D3 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D4 / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D4 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Ancien WC / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Ancien WC / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Toitures	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment F / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment F / Toiture	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment A	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment B / Zone 1	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment B / Zone 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment B / Zone 3	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D1 / Zone 1	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D1 / Zone 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D3	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D4	OUI	SANS OBJET
RDC	Ancien WC EXT	OUI	SANS OBJET

1er	Bâtiment D1 / Grenier	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment D4 / Grenier	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Vestibule	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Bureau	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Salle à Manger	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Cuisine	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Salle de travail	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Dégagement	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 1ère Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Cabinets de toilette	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 2ème Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 3ème Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Dégagement - Dressing	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / WC	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 4ème Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Salle de Bains	OUI	SANS OBJET
2ème	Bâtiment E / Hall d'Escalier	OUI	SANS OBJET
2ème	Bâtiment E / Grenier 1	OUI	SANS OBJET
2ème	Bâtiment E / Grenier 2	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Escalier	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Couloir - Chauffage	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Cave 1	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Cave 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment F	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment F / Remise	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment A / Appentis	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment B /	OUI	SANS OBJET

	Cave 1		
Sous sol	Bâtiment B / Cave 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / WC EXT	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Appentis	OUI	SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Bâtiment E / Escalier (Sous sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
412	Murs	Revêtement de murs	Bois	Peinture	C	0,47	0,05	
413	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,04	0,05	
414					MD	0,08	0,05	
417	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,1	0,05	
418					MD	0,22	0,05	
419	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Brique		C	0,04	0,05	
420					MD	0,05	0,05	
421	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Brique		C	0,11	0,05	
422					MD	0,04	0,05	
415	Toutes zones	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
416					MD	0,1	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				6		1		0

Local : Bâtiment E / Couloir - Chaufferie (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
423	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,01	0,05	
424					MD	0,23	0,05	
425	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit ciment	Peinture	C	0,08	0,05	
426					MD	0,04	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
427	Toutes zones	Menuiseries intérieures	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
428					MD	0,06	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				4		0		1

Local : Bâtiment E / Cave 1 (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
429	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,05	0,05	
430					MD	0,1	0,05	
431	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit ciment	Peinture	C	0,09	0,05	
432					MD	0,08	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
433	Toutes zones	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,13	0,05	
434					MD	0,05	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				4		0		1

Local : Bâtiment E / Cave 2 (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
439	Murs	Eléments associés aux façades Etagère fixe	Béton	Peinture	C	0,07	0,05	
440					MD	0,04	0,05	
435	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,28	0,05	
436					MD	0,09	0,05	
437	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit ciment	Peinture	C	0,11	0,05	
438					MD	0,08	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
441	Toutes zones	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
442					MD	0,1	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				5		0		1

Local : Bâtiment B / Cave 1 (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Murs	Revêtement de murs	Enduit ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond	Béton					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				4		0		4

Local : Bâtiment B / Cave 2 (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond	Béton					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
444	Toutes zones	PROCESS Cuve	Enduit	Peinture	C	0,24	0,05	
445					MD	0,09	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				4		0		3

Local : Bâtiment A / Façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				2	0		2	

Local : Bâtiment A / Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				1	0		1	

Local : Bâtiment B / Façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				2		0		2

Local : Bâtiment B / Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				2		0		2

Local : Bâtiment D1 / Façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	
4	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,07	0,05		
5					MD	0,11	0,05		
2	Toutes zones	Eléments associés aux façades Dauphin	Fonte	Peinture	C	0,11	0,05		
3					MD	0,1	0,05		
				Total	Positives		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				2		0		0	

Local : Bâtiment D1 / Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Toiture Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Toutes zones	Toiture Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				2		0		2

Local : Bâtiment D2 / Façade (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,27	0,05	
7					MD	0,1	0,05	
8	Murs	Revêtement de murs Linteau	Béton	Peinture	C	0,07	0,05	
9					MD	0,22	0,05	
10	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Brique	Peinture	C	0,07	0,05	
11					MD	0,08	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				3		0		0

Local : Bâtiment D2 / Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Toiture Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				1		0		1

Local : Bâtiment D3 / Façade (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	
12	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique	Peinture	C	0,1	0,05		
13					MD	0,26	0,05		
18	Murs	Revêtement de murs extérieur Ebrasement	Enduit ciment	Peinture	C	0,09	0,05		
19					MD	0,12	0,05		
14	Murs	Revêtement de murs extérieur Linteau	Béton	Peinture	C	0,07	0,05		
15					MD	0,08	0,05		
16	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,04	0,05		
17					MD	0,06	0,05		
				Total	Positives		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				4		0		0	

Local : Bâtiment D3 / Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Toiture Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				1	0		1	

Local : Bâtiment D4 / Façade (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
20	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique	Peinture	C	0,17	0,05	
21					MD	0,09	0,05	
22	Murs	Revêtement de murs extérieur Linteau	Béton	Peinture	C	0,09	0,05	
23					MD	0,12	0,05	
24	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,2	0,05	
25					MD	0,27	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				3		0		0

Local : Bâtiment D4 / Toiture (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Toiture Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				1	0		1	

Local : Ancien WC / Façade (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
26	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique	Peinture	C	0,06	0,05	
27					MD	0,26	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				1		0		0

Local : Ancien WC / Toiture (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
28	Toutes zones	Toiture Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Peinture	C	0,25	0,05	
29					MD	0,09	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				1		0		0

Local : Bâtiment E / Façades (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
34	Toutes zones	Eléments associés aux façades Grille	Métal	Peinture	C	12,11	0,05	
30	Toutes zones	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,11	0,05	
31					MD	0,25	0,05	
32	Toutes zones	Revêtement de murs Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,12	0,05	
33					MD	0,08	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				3		1		0

Local : Bâtiment E / Toitures (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
35	Toutes zones	Toiture Bande de rive	Bois	Peinture	C	0,04	0,05	
36					MD	0,07	0,05	
	Toutes zones	Toiture Couverture	Ardoises fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				2	0		1	

Local : Bâtiment F / Façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
41	Toutes zones	Eléments associés aux façades Dauphin	Fonte	Peinture	C	18,09	0,05	
37	Toutes zones	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,06	0,05	
38					MD	0,04	0,05	
39	Toutes zones	Revêtement de murs Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,11	0,05	
40					MD	0,09	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				3		1		0

Local : Bâtiment F / Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
42	Toutes zones	Toiture Bande de rive	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
43					MD	0,18	0,05	
	Toutes zones	Toiture Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				2	0		1	

Local : Bâtiment A / Appentis (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
443	Plafond	Revêtement de plafond Charpente (Poteau / Poutre)	Bois	Peinture	C	0,66	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				2		1		1

Local : Bâtiment E / Appentis (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
450	Toutes zones	Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Bois	Peinture	C	0,2	0,05	
451					MD	0,1	0,05	
448	Toutes zones	Toiture Charpente	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
449					MD	0,14	0,05	
446	Toutes zones	Toiture Couverture	Tuiles terre-cuite		C	0,09	0,05	
447					MD	0,06	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				3		0		0

Local : Bâtiment A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs Sous-bassement	Enduit ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Murs	Revêtement de murs intérieur intérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Métal					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Chape ciment / ragréage ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
44	Toutes zones	Menuiseries extérieures Porte coulissante	Métal	Peinture	C	0,36	0,05	
Total				Positives		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				8		1		
						7		

Local : Bâtiment B / Zone 1 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	
	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Murs	Revêtement de murs intérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
45	Murs	Revêtement de murs intérieur	Enduit ciment	Peinture	C	0,09	0,05		
46					MD	0,1	0,05		
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Métal					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Sol	Revêtement de sol	Chape ciment / ragréage ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
49	Toutes zones	Menuiseries extérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	5,95	0,05		
47	Toutes zones	Menuiseries intérieures	Bois	Peinture	C	0,08	0,05		
48					MD	0,08	0,05		
				Total	Positives		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				9		1		6	

Local : Bâtiment B / Zone 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs intérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
50	Murs	Revêtement de murs intérieur	Enduit ciment	Peinture	C	0,07	0,05	
51					MD	0,06	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois brut					Bois brut
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Chape ciment / ragréage ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
52	Toutes zones	Menuiseries intérieures	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
53					MD	0,04	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				6		0		4

Local : Bâtiment B / Zone 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs intérieur	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
54	Murs	Revêtement de murs intérieur	Enduit ciment	Peinture	C	0,23	0,05	
55					MD	0,27	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois brut					Bois brut
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
58	Plafond	Revêtement de plafond Dalle intermédiaire	Béton	Peinture	C	0,05	0,05	
59					MD	0,1	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Chape ciment / ragréage ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
56	Toutes zones	Menuiseries intérieures	Bois	Peinture	C	0,11	0,05	
57					MD	0,13	0,05	
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				7		0		4

Local : Bâtiment D1 / Zone 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
60	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,1	0,05	
61					MD	0,1	0,05	
62	Murs	Revêtement de murs Appuis de fenêtre	Béton	Peinture	C	0,09	0,05	
63					MD	0,05	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois brut					Bois brut
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
67	Plafond	Revêtement de plafond Ferme	Bois / Métal	Peinture	C	1,58	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Enrobé					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
68	Toutes zones	Escalier	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
69					MD	0,09	0,05	
66	Toutes zones	Menuiseries extérieures Porte coulissante	Métal	Peinture	C	1,43	0,05	
64	Toutes zones	Menuiseries intérieures Châssis fixes	Métal	Peinture	C	0,06	0,05	
65					MD	0,02	0,05	
70	Toutes zones	PROCESS Cuve	Enduit	Peinture	C	0,24	0,05	
71					MD	0,05	0,05	
	Toutes zones	PROCESS Cuve	Faïence					Faïence
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				12		2		5

Local : Bâtiment D1 / Zone 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
72	Murs	Revêtement de murs	Brique	Peinture	C	0,07	0,05	
73					MD	0,14	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois brut					Bois brut
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
74	Plafond	Revêtement de plafond Ferme	Bois / Métal	Peinture	C	0,11	0,05	
75					MD	0,04	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Chape ciment / Ragréage ciment					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
76	Toutes zones	Menuiseries extérieures Porte coulissante	Métal	Peinture	C	10,63	0,05	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				7		1		4

Local : Bâtiment D2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
84	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Brique	Peinture	C	0,11	0,05	
85					MD	0,18	0,05	
82	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,06	0,05	
83					MD	0,11	0,05	
77	Murs	Revêtement de murs intérieur	Brique	Peinture	C	0,22	0,05	
78					MD	0,02	0,05	
79	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
80					MD	0,11	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Dalle béton					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
81	Toutes zones	Menuiseries extérieures Double porte	Bois	Peinture	C	0,46	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				7	1		2	

Local : Bâtiment D3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
91	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique	Peinture	C	0,06	0,05	
92					MD	0,1	0,05	
93	Murs	Revêtement de murs extérieur Linteau	Béton	Peinture	C	0,07	0,05	
94					MD	0,08	0,05	
95	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,28	0,05	
96					MD	0,11	0,05	
86	Murs	Revêtement de murs intérieur	Brique	Peinture	C	0,05	0,05	
87					MD	0,05	0,05	
89	Murs	Revêtement de murs intérieur	Enduit ciment	Peinture	C	0,08	0,05	
90					MD	0,11	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond	Placoplâtre	Peinture				Postérieur à 1949
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
88	Toutes zones	Menuiseries extérieures Double porte	Bois	Peinture	C	1,16	0,05	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Positives		Non mesurées	
			8		1		2	

Local : Bâtiment D4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
97	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique	Peinture	C	0,04	0,05	
98					MD	0,05	0,05	
99	Murs	Revêtement de murs extérieur Linteau	Béton	Peinture	C	0,08	0,05	
100					MD	0,07	0,05	
101	Murs	Revêtement de murs extérieur Sous-bassement	Enduit ciment	Peinture	C	0,07	0,05	
102					MD	0,07	0,05	
103	Murs	Revêtement de murs intérieur	Brique	Peinture	C	0,04	0,05	
104					MD	0,07	0,05	
105	Murs	Revêtement de murs intérieur	Enduit ciment	Peinture	C	0,06	0,05	
106					MD	0,08	0,05	
107	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit ciment	Peinture	C	0,08	0,05	
108					MD	0,08	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
110	Toutes zones	Menuiseries extérieures Double porte 1er	Bois	Peinture	C	0,54	0,05	
109	Toutes zones	Menuiseries extérieures Double porte RDC	Bois	Peinture	C	0,54	0,05	
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				11	2		3	

Local : Ancien WC EXT (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
116	Murs	Revêtement de murs extérieur	Brique	Peinture	C	0,11	0,05	
117					MD	0,22	0,05	
111	Murs	Revêtement de murs intérieur	Enduit ciment	Peinture	C	0,15	0,05	
112					MD	0,06	0,05	
113	Plafond	Revêtement de murs plafond	Panneaux cloués	Peinture	C	0,07	0,05	
114					MD	0,08	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle béton					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
115	Toutes zones	Menuiseries extérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	4,24	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				5	1		1	

Local : Bâtiment E / Vestibule (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
126	A	Menuiseries extérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	1,58	0,05	
140	B	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
141					MD	0,1	0,05	
127	D	Menuiseries extérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,51	0,05	
142	E	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
143					MD	0,11	0,05	
144	F	Menuiseries intérieures Bloc porte 1	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
145					MD	0,1	0,05	
146	F	Menuiseries intérieures Bloc porte 2	Bois	Peinture	C	2,3	0,05	
122	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,1	0,05	
123					MD	0,08	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
120	Murs	Revêtement de murs Sous-bassement décoratif	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,07	0,05	
121					MD	0,05	0,05	
124	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,09	0,05	
125					MD	0,04	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
128	Toutes zones	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
129					MD	0,06	0,05	
130	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Moquette	C	0,06	0,05	
131					MD	0,08	0,05	
132	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Moquette	C	0,19	0,05	
133					MD	0,06	0,05	
134	Toutes zones	Escalier Limon	Bois	Peinture	C	0,13	0,05	
135					MD	0,07	0,05	
136	Toutes zones	Escalier Main-courante	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
137					MD	0,07	0,05	
147	Toutes zones	Escalier Mur bas	Enduit plâtreux décoratif	Peinture	C	0,56	0,05	
138	Toutes	Escalier Poteaux	Bois	Peinture	C	0,04	0,05	

139	zones				MD	0,07	0,05	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Positives		Non mesurées	
			18		4		2	

Local : Bâtiment E / Bureau (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
152	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
153					MD	0,09	0,05	
154	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	2,82	0,05	
158	B	Menuiseries extérieures Volet	Bois	Peinture	C	0,11	0,05	
159					MD	0,27	0,05	
162	B	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
163					MD	0,04	0,05	
164	B	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
165					MD	0,25	0,05	
155	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	1,71	0,05	
160	C	Menuiseries extérieures Volet	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
161					MD	0,1	0,05	
168	C	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,11	0,05	
169					MD	0,09	0,05	
166	C	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
167					MD	0,1	0,05	
156	D	Menuiseries intérieures Placard / Portes	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
157					MD	0,05	0,05	
148	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Tissu / Papier peint	C	0,06	0,05	
149					MD	0,05	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
150	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,04	0,05	
151					MD	0,18	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol Placard	Carrelage					Carrelage
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Positives		Non mesurées	
			15		2		3	

Local : Bâtiment E / Salle à Manger (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
178	A	Menuiseries intérieures Bloc porte 1	Bois	Peinture	C	3,06	0,05	
180	A	Menuiseries intérieures Bloc porte 2	Bois	Peinture	C	3,74	0,05	
179	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	2,45	0,05	
183	B	Menuiseries extérieures Volet	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
184					MD	0,07	0,05	
185	B	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
186					MD	0,07	0,05	
187	B	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,22	0,05	
188					MD	0,06	0,05	
181	D	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
182					MD	0,09	0,05	
	D	Menuiseries extérieures Volet	PVC					PVC
174	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,08	0,05	
175					MD	0,11	0,05	
172	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
173					MD	0,06	0,05	
176	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,05	0,05	
177					MD	0,06	0,05	
170	Sol	Revêtement de sol	Parquet bois	Vernis	C	0,1	0,05	
171					MD	0,17	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12	3		1	

Local : Bâtiment E / Cuisine (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
195	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	2,06	0,05	
196	C	Menuiseries extérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
197					MD	0,1	0,05	
198	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,24	0,05	
199					MD	0,1	0,05	
	C	Menuiseries extérieures Volets	PVC					PVC
204	C	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
205					MD	0,09	0,05	
202	C	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
203					MD	0,22	0,05	
200	D	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,13	0,05	
201					MD	0,27	0,05	
189	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,03	0,05	
190					MD	0,07	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Murs bas	Faïence					Faïence
191	Murs	Revêtement de murs Murs bas	Faïence	Revêtement mural	C	0,08	0,05	
192					MD	0,07	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
193	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,1	0,05	
194					MD	0,09	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
Total				Positives		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		1		4

Local : Bâtiment E / Salle de travail (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
210	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	2,3	0,05	
211	B	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
212					MD	0,09	0,05	
213	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
214					MD	0,05	0,05	
	C	Menuiseries extérieures Volet	PVC					PVC
218	C	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
219					MD	0,21	0,05	
220	C	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
221					MD	0,08	0,05	
215	D	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	1,76	0,05	
216	D	Menuiseries extérieures Volet	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
217					MD	0,04	0,05	
224	D	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
225					MD	0,04	0,05	
222	D	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,11	0,05	
223					MD	0,05	0,05	
206	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,1	0,05	
207					MD	0,08	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
208	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,11	0,05	
209					MD	0,04	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Positives		Non mesurées	
			14		2		3	

Local : Bâtiment D1 / Grenier (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs	Placoplâtre	Peinture				Postérieur à 1949
	Plafond	Revêtement de plafond	Placoplâtre	Peinture				Postérieur à 1949
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente / Poutre	Bois brut					Bois brut
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				4	0		4	

Local : Bâtiment D4 / Grenier (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Murs	Revêtement de murs	Brique					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Plafond	Revêtement de plafond Charpente	Bois brut					Bois brut
	Plafond	Revêtement de plafond Couverture	Tuiles terre-cuite					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol	Dalle béton					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
118	Toutes zones	Menuiseries extérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
119					MD	0,02	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				5	0		4	

Local : Bâtiment E / Dégagement (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
235	B	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
236					MD	0,08	0,05	
247	B	Menuiseries intérieures Encadrement Porte	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
248					MD	0,1	0,05	
226	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	1,65	0,05	
227	C	Menuiseries extérieures Tableau	Bois	Peinture	C	3,39	0,05	
228	C	Menuiseries extérieures Tablette	Bois	Peinture	C	2,19	0,05	
237	D	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,04	0,05	
238					MD	0,09	0,05	
239	F	Menuiseries intérieures Bloc porte 1	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
240					MD	0,15	0,05	
241	F	Menuiseries intérieures Bloc porte 2	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
242					MD	0,07	0,05	
249	F	Menuiseries intérieures Encadrement Porte 2	Bois	Peinture	C	3,51	0,05	
243	G	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
244					MD	0,07	0,05	
250	G	Menuiseries intérieures Encadrement Porte	Bois	Peinture	C	3,51	0,05	
245	J	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
246					MD	0,23	0,05	
231	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,09	0,05	
232					MD	0,06	0,05	
229	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Bois	Peinture	C	0,23	0,05	
230					MD	0,04	0,05	
233	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,1	0,05	
234					MD	0,09	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total	Positives		Non mesurées	
				16	5		1	

Local : Bâtiment E / 1ère Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
257	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	2,21	0,05	
258	A	Menuiseries intérieures Encadrement porte	Bois	Peinture	C	0,22	0,05	
259					MD	0,04	0,05	
264	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,01	0,05	
265					MD	0,06	0,05	
267	B	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
268					MD	0,08	0,05	
262	B	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	2,31	0,05	
260	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	1,62	0,05	
266	C	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	2,41	0,05	
263	C	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	2,19	0,05	
261	D	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	2,87	0,05	
253	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Tissu / Papier peint	C	0,09	0,05	
254					MD	0,07	0,05	
251	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
252					MD	0,25	0,05	
255	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,22	0,05	
256					MD	0,07	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				13		6		1

Local : Bâtiment E / Cabinets de toilette (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
273	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,11	0,05	
274					MD	0,05	0,05	
275	A	Menuiseries intérieures Encadrement porte	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
276					MD	0,1	0,05	
277	B	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	2,87	0,05	
278	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
279					MD	0,1	0,05	
280	C	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	3,54	0,05	
281	C	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
282					MD	0,08	0,05	
269	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,05	0,05	
270					MD	0,05	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Murs bas	Faïence					Faïence
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
271	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,11	0,05	
272					MD	0,09	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
			Total		Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic			11		2		3	

Local : Bâtiment E / 2ème Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
291	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	1,55	0,05	
292	A	Menuiseries intérieures Encadrement porte	Bois	Peinture	C	3,51	0,05	
294	C	Eléments associés aux façades Garde-corps	Métal	Peinture	C	5,12	0,05	
293	C	Menuiseries extérieures Porte Fenêtre	Bois	Peinture	C	2,26	0,05	
287	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Tissu / Papier peint	C	0,06	0,05	
288					MD	0,23	0,05	
285	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
286					MD	0,05	0,05	
289	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,11	0,05	
290					MD	0,08	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
283	Sol	Revêtement de sol	Parquet bois	Vernis	C	0,07	0,05	
284					MD	0,04	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple					Matériaux connus
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Positives		Non mesurées	
			10		4		2	

Local : Bâtiment E / 3ème Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
301	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,47	0,05	
306	A	Menuiseries intérieures Encadrement porte	Bois	Peinture	C	3,51	0,05	
302	E	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,25	0,05	
303					MD	0,25	0,05	
305	E	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	3,02	0,05	
304	E	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	2,83	0,05	
297	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Tissu / Papier peint	C	0,08	0,05	
298					MD	0,11	0,05	
295	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Bois	Peinture	C	0,04	0,05	
296					MD	0,1	0,05	
299	Plafond	Revêtement de plafonds	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,23	0,05	
300					MD	0,16	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				9		4		1

Local : Bâtiment E / Dégagement - Dressing (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
311	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
312					MD	0,14	0,05	
313	A	Menuiseries intérieures Encadrement porte	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
314					MD	0,04	0,05	
315	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
316					MD	0,1	0,05	
317	B	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,08	0,05	
318					MD	0,05	0,05	
319	B	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,04	0,05	
320					MD	0,16	0,05	
321	D	Menuiseries intérieures Placard	Bois	Peinture	C	0,21	0,05	
322					MD	0,07	0,05	
307	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,1	0,05	
308					MD	0,04	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
309	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,08	0,05	
310					MD	0,09	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
	Sol	Revêtement de sol Placard	Revêtement de sol souple					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Positives		Non mesurées	
			12		0		4	

Local : Bâtiment E / WC (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
327	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
328					MD	0,18	0,05	
329	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
330					MD	0,09	0,05	
331	B	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
332					MD	0,2	0,05	
333	B	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
334					MD	0,06	0,05	
323	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,08	0,05	
324					MD	0,05	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
325	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,08	0,05	
326					MD	0,1	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				9		0		3

Local : Bâtiment E / 4ème Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
341	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
342					MD	0,05	0,05	
343	A	Menuiseries intérieures Encadrement porte	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
344					MD	0,08	0,05	
345	B	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
346					MD	0,05	0,05	
347	C	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
348					MD	0,22	0,05	
351	C	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,07	0,05	
352					MD	0,07	0,05	
349	C	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
350					MD	0,07	0,05	
337	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Tissu / Papier peint	C	0,07	0,05	
338					MD	0,09	0,05	
335	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
336					MD	0,11	0,05	
339	Plafond	Revêtement de plafond	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,17	0,05	
340					MD	0,07	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				10		0		1

Local : Bâtiment E / Salle de Bains (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
357	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,26	0,05	
358					MD	0,09	0,05	
363	D	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
364					MD	0,1	0,05	
359	D	Menuiseries intérieures Tableau	Bois	Peinture	C	0,09	0,05	
360					MD	0,04	0,05	
361	D	Menuiseries intérieures Tablette	Bois	Peinture	C	0,19	0,05	
362					MD	0,08	0,05	
353	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,05	0,05	
354					MD	0,18	0,05	
	Murs	Revêtement de murs Murs bas	Faïence					Faïence
	Murs	Revêtement de murs Plinthes	Carrelage					Carrelage
355	Plafond	Revêtement de plafonds	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,08	0,05	
356					MD	0,08	0,05	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage					Carrelage
	Sol	Revêtement de sol	Moquette					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
				Total		Positives		Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic				10		0		4

Local : Bâtiment E / Hall d'Escalier (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
377	B	Revêtement de murs Escalier	Enduit plâtreux	Papier peint	C	0,21	0,05	
378					MD	0,04	0,05	
379	D	Revêtement de murs Escalier	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
380					MD	0,07	0,05	
385	Murs	Revêtement de murs Hall	Panneau x cloués bois	Peinture	C	0,24	0,05	
386					MD	0,11	0,05	
381	Plafond	Revêtement de plafonds Escalier	Bois	Peinture	C	0,04	0,05	
382					MD	0,1	0,05	
387	Plafond	Revêtement de plafonds Hall	Panneau x cloués bois	Peinture	C	0,09	0,05	
388					MD	0,26	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafonds Hall / Charpente	Bois brut					Bois brut
383	Sol	Revêtement de sol Hall	Bois	Sol souple	C	0,08	0,05	
384					MD	0,28	0,05	
365	Toutes zones	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	C	0,28	0,05	
366					MD	0,08	0,05	
367	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Moquette	C	0,08	0,05	
368					MD	0,2	0,05	
369	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Moquette	C	0,07	0,05	
370					MD	0,07	0,05	
371	Toutes zones	Escalier Limon	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
372					MD	0,1	0,05	
373	Toutes zones	Escalier Main-courante	Bois	Peinture	C	0,24	0,05	
374					MD	0,08	0,05	
375	Toutes zones	Escalier Poteaux	Bois	Peinture	C	0,12	0,05	
376					MD	0,09	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13	0		1	

Local : Bâtiment E / Grenier 1 (2ème)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
400	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,05	0,05	
401					MD	0,2	0,05	
397	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	4,4	0,05	
398	C	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,1	0,05	
399					MD	0,06	0,05	
389	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,09	0,05	
390					MD	0,08	0,05	
391	Murs	Revêtement de murs	Panneaux cloués bois	Peinture	C	0,08	0,05	
392					MD	0,08	0,05	
393	Plafond	Revêtement de plafonds	Panneaux cloués bois	Peinture	C	0,08	0,05	
394					MD	0,09	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafonds Charpente	Bois brut					Bois brut
395	Sol	Revêtement de sol	Bois	Sol souple	C	0,06	0,05	
396					MD	0,04	0,05	
				Total	Positives		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				8	1		1	

Local : Bâtiment E / Grenier 2 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
406	A	Menuiseries intérieures Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,2	0,05	
407					MD	0,08	0,05	
408	B	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	5,27	0,05	
409	B	Menuiseries extérieures Garde-corps	Métal	Peinture	C	7,56	0,05	
411	D	Menuiseries extérieures Fenêtre	Bois	Peinture	C	5,39	0,05	
410	D	Menuiseries extérieures Garde-corps	Métal	Peinture	C	3,75	0,05	
402	Murs	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,08	0,05	
403					MD	0,05	0,05	
404	Plafond	Revêtement de plafonds	Enduit plâtreux	Peinture	C	0,07	0,05	
405					MD	0,1	0,05	
	Plafond	Revêtement de plafonds Charpente	Bois brut					Bois brut
	Sol	Revêtement de sol	Parquet bois brut					L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Positives		Non mesurées
				9		4		2

Liste des prélèvements :

Néant

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds, le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL


N° dossier :	21333511_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT			Adresse de l'immeuble :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	1/7	Version :	0	Type :	
				de	
				en	
Origine du plan :				Bâtiment – Niveau :	BATIMENTS A-B-D1-D2-D3-D4

BATIMENT A, B et D

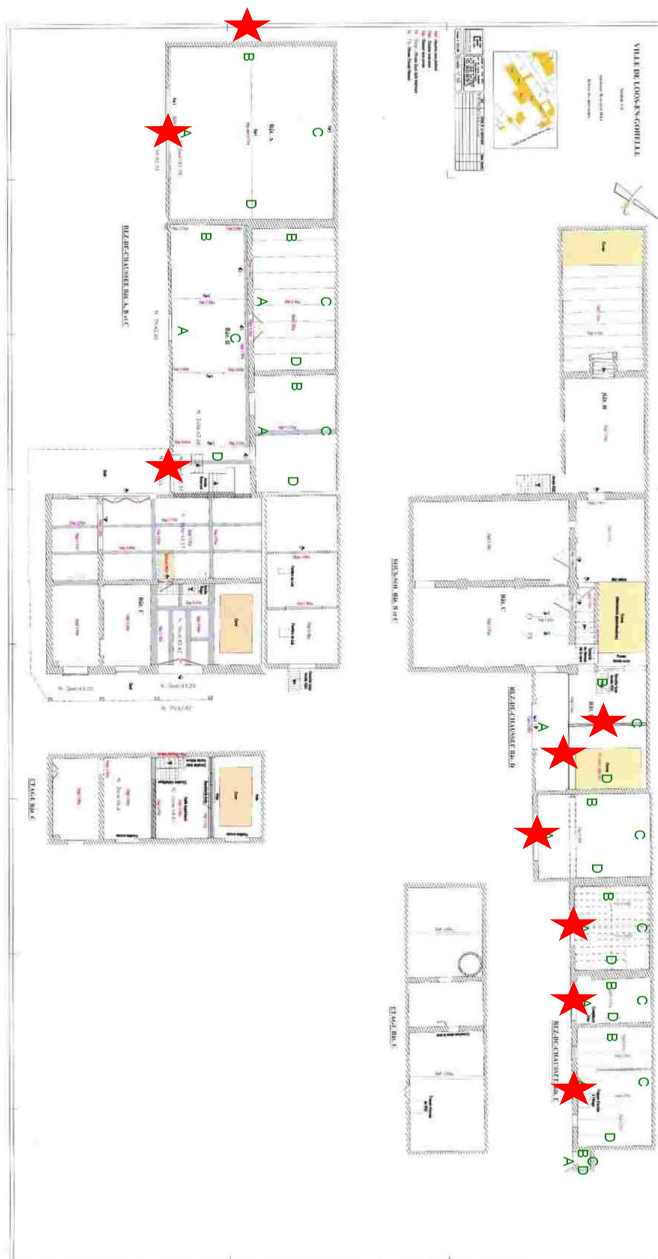

9

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° dossier :	21333511_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT				
N° planche :	2/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	BATIMENT E (CAVES)



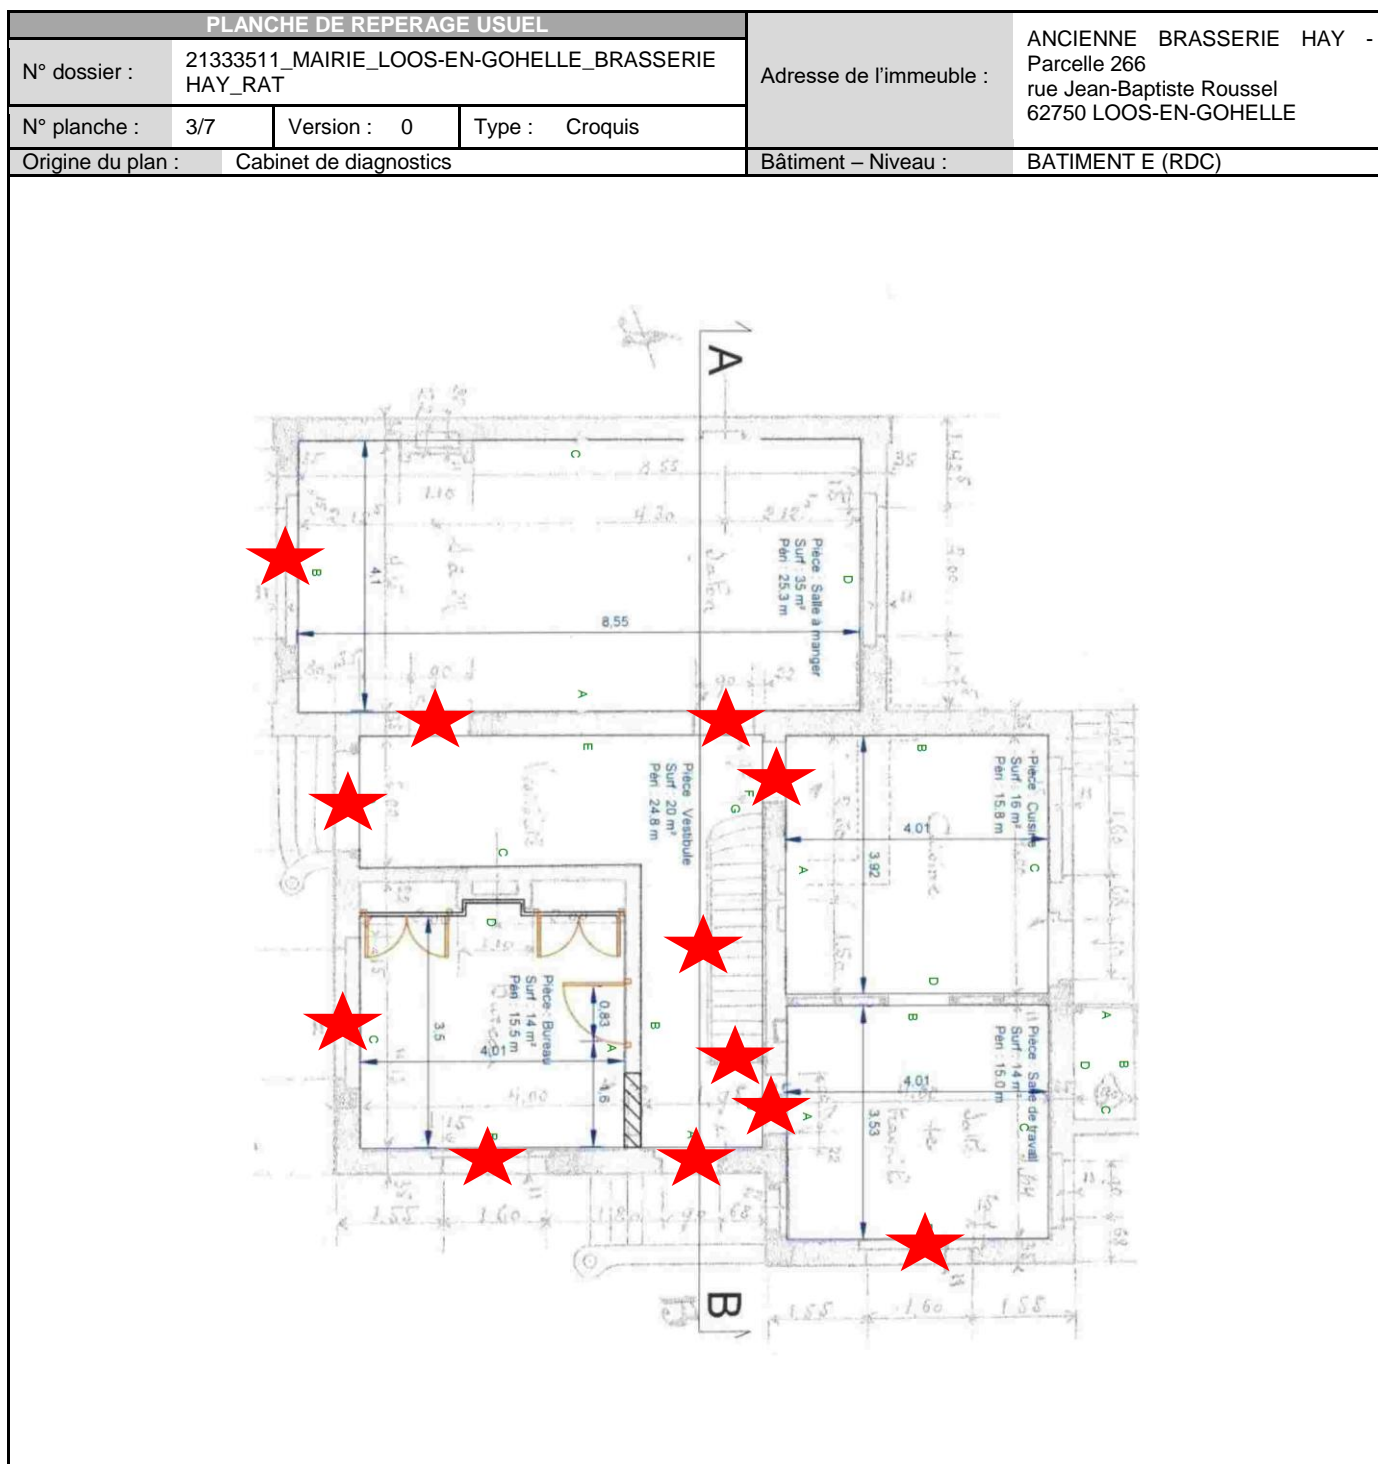


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° dossier :	21333511_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT				
N° planche :	4/7	Version :	0		
Origine du plan :				Bâtiment – Niveau :	BATIMENT E (R1)
Cabinet de diagnostics					




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° dossier :	21333511_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT				
N° planche :	5/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	BATIMENT E (R2)




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° dossier :	21333511_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT				
N° planche :	6/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	BATIMENT E



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° dossier :	21333511_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT			
N° planche :	7/7	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : BATIMENT E-F

